

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|------|------|------|
| 1 | 31/03/2002 | SECONDA EMISSIONE* | B.E. | B.E. | M.F. |
| 0 | 04/02/2002 | PRIMA EMISSIONE | B.E. | B.E. | M.F. |
|  | | 13733 | | | |
| COMUNE DI SAVIGLIANO (CN) Zonizzazione acustica comunale Fase IV | | 1:10.000 | | | |
| Fascia cuscinetto a 50 metri dalla infrastruttura dei trasporti N.B. Mappa usata in conformità al decreto legge n. 261 del 2008 art. 15, comma 1, lettera a) e al decreto ministeriale n. 1073 del 2008 art. 15, comma 1, lettera a) | | 07 | | | |


VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE, IMMISSIONE E QUALITÀ (DPCM 14-11-97)

| CL. | DEFINIZIONE | TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE | TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE | TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITÀ | RETIKO | COLORE |
|-----|--|--|--|--|--------------|-----------|
| I | area particolarmente protetta | 06:00-22:00 45 dB(A) 22:00-06:00 35 dB(A) | 06:00-22:00 50 dB(A) 22:00-06:00 40 dB(A) | 06:00-22:00 50 dB(A) 22:00-06:00 40 dB(A) | L.R. 52/2000 | verde |
| II | area ad uso prevalentemente residenziale | 06:00-22:00 50 dB(A) 22:00-06:00 40 dB(A) | 06:00-22:00 55 dB(A) 22:00-06:00 45 dB(A) | 06:00-22:00 55 dB(A) 22:00-06:00 45 dB(A) | 52 dB(A) | giallo |
| III | area di tipo misto | 06:00-22:00 55 dB(A) 22:00-06:00 45 dB(A) | 06:00-22:00 60 dB(A) 22:00-06:00 50 dB(A) | 06:00-22:00 60 dB(A) 22:00-06:00 50 dB(A) | 57 dB(A) | arancione |
| IV | area di intensa attività umana | 06:00-22:00 60 dB(A) 22:00-06:00 50 dB(A) | 06:00-22:00 65 dB(A) 22:00-06:00 55 dB(A) | 06:00-22:00 65 dB(A) 22:00-06:00 55 dB(A) | 62 dB(A) | rosso |
| V | area prevalentemente industriale | 06:00-22:00 65 dB(A) 22:00-06:00 55 dB(A) | 06:00-22:00 70 dB(A) 22:00-06:00 60 dB(A) | 06:00-22:00 70 dB(A) 22:00-06:00 60 dB(A) | 67 dB(A) | viola |
| VI | area esclusivamente industriale | 06:00-22:00 65 dB(A) 22:00-06:00 55 dB(A) | 06:00-22:00 70 dB(A) 22:00-06:00 60 dB(A) | 06:00-22:00 70 dB(A) 22:00-06:00 60 dB(A) | 70 dB(A) | blu |

| FASCIA | AMPIEZZA DELLA FASCIA | CONTOURNO | COLORE |
|--------|--|-----------|---------|
| A | 100 mt per lato a partire dalla mezzogiorno dei binari esterni | verde | verde |
| B | 150 mt per lato a partire dalla mezzogiorno dei binari esterni | azzurro | azzurro |

| VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE DELL'INFRASTRUTTURA | SOGLIE OSPEDALE (CASA DI RIPOSO) | ALTRI RICEVITORI (FASCIA A) | ALTRI RICEVITORI (FASCIA B) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LEO DIURNO | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 70 dB(A) |
| LEO NOTTURNO | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 60 dB(A) |

| FASCIA CUSCINETTO | AMPIEZZA DELLA FASCIA | CONTOURNO | COLORE |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Cuscinetto | 50 mt | azzurro | azzurro |

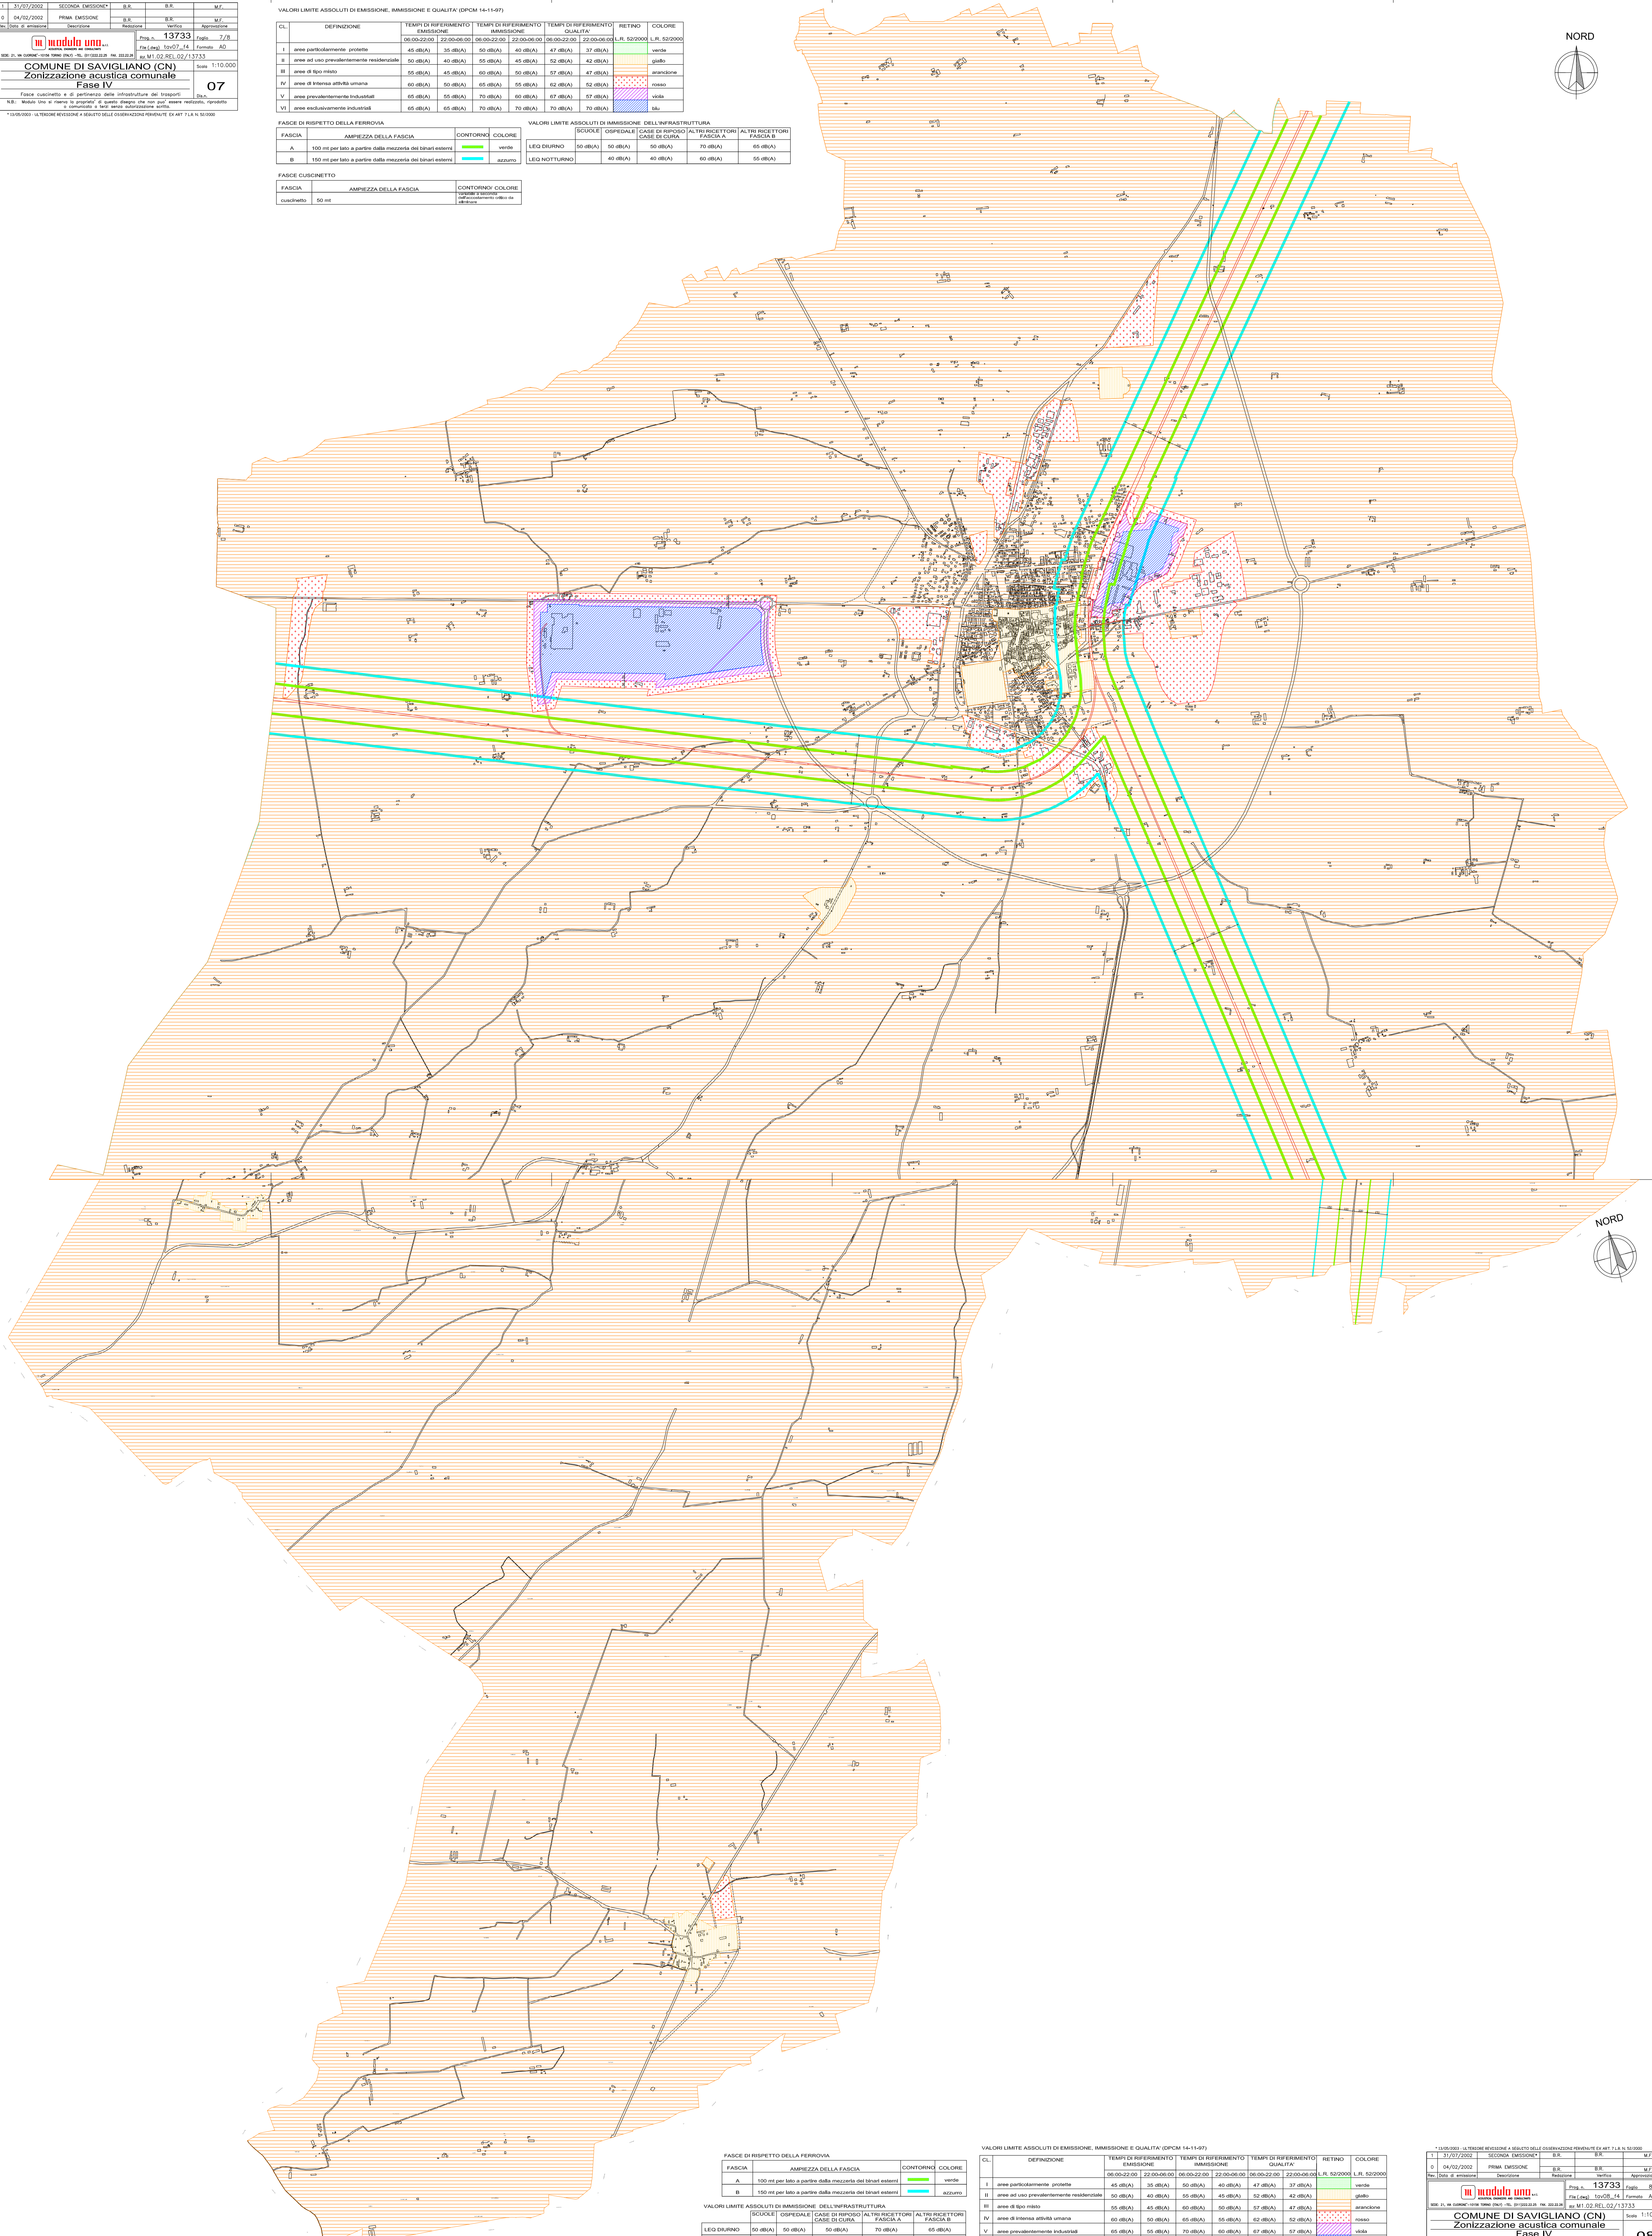

| FASCIA | AMPIEZZA DELLA FASCIA | CONTOURNO | COLORE |
|--------|--|-----------|---------|
| A | 100 mt per lato a partire dalla mezzogiorno dei binari esterni | verde | verde |
| B | 150 mt per lato a partire dalla mezzogiorno dei binari esterni | azzurro | azzurro |

| VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE, IMMISSIONE E QUALITÀ (DPCM 14-11-97) | DEFINIZIONE | TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE | TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE | TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITÀ | RETIKO | COLORE |
|---|--|--|--|--|--------------|-----------|
| I | area particolarmente protetta | 06:00-22:00 45 dB(A) 22:00-06:00 35 dB(A) | 06:00-22:00 50 dB(A) 22:00-06:00 40 dB(A) | 06:00-22:00 50 dB(A) 22:00-06:00 40 dB(A) | L.R. 52/2000 | verde |
| II | area ad uso prevalentemente residenziale | 06:00-22:00 50 dB(A) 22:00-06:00 40 dB(A) | 06:00-22:00 55 dB(A) 22:00-06:00 45 dB(A) | 06:00-22:00 55 dB(A) 22:00-06:00 45 dB(A) | 52 dB(A) | giallo |
| III | area di tipo misto | 06:00-22:00 55 dB(A) 22:00-06:00 45 dB(A) | 06:00-22:00 60 dB(A) 22:00-06:00 50 dB(A) | 06:00-22:00 60 dB(A) 22:00-06:00 50 dB(A) | 57 dB(A) | arancione |
| IV | area di intensa attività umana | 06:00-22:00 60 dB(A) 22:00-06:00 50 dB(A) | 06:00-22:00 65 dB(A) 22:00-06:00 55 dB(A) | 06:00-22:00 65 dB(A) 22:00-06:00 55 dB(A) | 62 dB(A) | rosso |
| V | area prevalentemente industriale | 06:00-22:00 65 dB(A) 22:00-06:00 55 dB(A) | 06:00-22:00 70 dB(A) 22:00-06:00 60 dB(A) | 06:00-22:00 70 dB(A) 22:00-06:00 60 dB(A) | 67 dB(A) | viola |
| VI | area esclusivamente industriale | 06:00-22:00 65 dB(A) 22:00-06:00 55 dB(A) | 06:00-22:00 70 dB(A) 22:00-06:00 60 dB(A) | 06:00-22:00 70 dB(A) 22:00-06:00 60 dB(A) | 70 dB(A) | blu |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|------|------|------|
| 1 | 31/03/2002 | SECONDA EMISSIONE* | B.E. | B.E. | M.F. |
| 0 | 04/02/2002 | PRIMA EMISSIONE | B.E. | B.E. | M.F. |
|  | | 13733 | | | |
| COMUNE DI SAVIGLIANO (CN) Zonizzazione acustica comunale Fase IV | | 1:10.000 | | | |
| Fascia cuscinetto a 50 metri dalla infrastruttura dei trasporti N.B. Mappa usata in conformità al decreto legge n. 261 del 2008 art. 15, comma 1, lettera a) e al decreto ministeriale n. 1073 del 2008 art. 15, comma 1, lettera a) | | 08 | | | |